



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 41 (1230).

Пятница, 2 сентября 1977 г. ✦ Цена 1 коп.



Юбилею
Родины —
достойную
встречу!

В РИТМЕ ПЛОТНИКОВА

Ю. МИЛЛЕР, заместитель управляющего трестом
Запсибэлектромонтаж:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ — СЕГОДНЯ ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ!

Что требуется сейчас для подачи напряжения? В первую очередь — поставить «на ноги» подстанцию № 150. Строители СУ-2 Кемеровохимстроя должны привести ее к виду, пригодному к эксплуатации, подготовить к сдаче. Нужно поработать внутри, побелить, покрасить. Снаружи — сделать планировку, уложить лотки, т. е. подготовить открытое распределительство. Пока эти работы ведутся черепашиными темпами.

Отмахиваются от нас строители и в других важнейших точках. Даже при полной готовности всех подстанций бессмысленно думать, что напряжение обеспечено. Эта готовность ничего не стоит, если не будет питающих каналов. Между тем, ни к химводочистке, ни к пусковой котельной, ни к градирне до сих пор не подведены эстакады. Не готовы даже фундаменты. А ведь Сибсталконструкции нужно еще смонтировать сами эстакады. И на все это — две недели сроку.

А вот факт, не требующий разъяснений: каждый знает, что такое электрическое оборудование без заземления. И все-таки — ни на одной подстанции заземления нет. Адрес волокитчика — Кемеровохимстрой.

Не роют строители траншей, не выдают металл.

Очень сложное дело возникло с изоляторами на подстанции № 150 для ЛЭЛ 110 киловольт. Не хватает 820 штук, и никто не знает, когда они будут.

Заказчик в этой ситуации оказался вроде бы ни при чем. В 1975 году все 2140 изоляторов были выданы КСМУ Кемеровопромонтажа вместе с проводом. И там они затерялись в дебрях бесхозяйственности, исчезли в неизвестном направлении. А теперь, исчез и сам трест Кемеровопромонтаж — расформирован. На нет, как говорят, и суда нет. Но здесь, думается, дело не в том, чтобы найти ответчика, а достать дефицитнейшие изоляторы, без которых сроки подачи напряжения на комплекс не больше, чем красивый мираж.

Вот почему сегодня так нужны единые целенаправленные действия нашего треста, заказчика — объединения «Азот» и генподрядного треста Кемеровохимстрой. Найти изоляторы, сделать эстакады, сдать подстанцию № 150, заземлить все подстанции — это программа минимум. Будет она выполнена вовремя — 15 сентября комплекс получит постоянную энергию, а с ней и возможность начать пуско-наладочные работы.

В. МАНГАЗЕЕВ, главный инженер КМУ-1 Сибметаллургомонтажа.

СПЛОШНЫЕ ПОТЕРИ

Два дня назад случилась авария в полном смысле этого слова. Правда, непосредственный ее виновник — рабочий СУМ-7 Строймеханизации. При планировке территории возле 673 корпуса был порван временный электронабиль и на участке прекратились все сварочные и монтажные работы. В тот день два часа простояла первая смена, и полностью — вторая. На следующие сутки отсчет потерянных часов начался с утра и закончился поздним вечером.

152 высококвалифицированных монтажника целые сутки сидели без работы! Затем счет пошел на дни. Вчера напряжение все еще не было подано. Лишь одна бригада Федоренко получила питание от другого кабеля.

Корпус 671. Та же история. Я подсчитал — в августе «временка» обошлась нам потерей 438 человеко-смен! Это же половина плана. 76 тысяч рублей уплыло только из-за плохого энергоснабжения.



Олег Часовенный из КМУ-2 Сибметаллургомонтажа ведет установку трубопроводов и оборудования в корпусе 674.

Фото В. Грызыхина.



Бригада Ю. Громова из КМУ-1 Сибметаллургомонтажа

в корпусе 671 смонтировала фильтр воздухоочистки. Это мощное сооружение, для которого потребовалось пристроить отдельное помещение к корпусу.

Сейчас бригада Ю. Громова ведет обвязку трубопроводами резервных маслобаков для турбокомпрессоров.

Уверенно трудится на аммиаке-2 бригада Д. М. Плотникова из СУ-1 Кемеровохимстроя, одна из немногих добившаяся выполнения годового плана ко Дню строителя. Очень часто мы отмечаем этот коллектив как победителя в соревновании среди строителей при ежедневном подведении итогов. Часто, но не всегда. Опережают иногда бригады А. Н. Безбердова, А. С. Горинцева, А. Л. Жигалова. Но одна особенность очень характерна для бригады Д. М. Плотникова — это ритмичность. Очень редко здесь процент выполнения сменной нормы выработки бывает ниже 125, и так же редко — выше 140. Эта стабильность, пожалуй, и есть главный ключ успеха.

31 августа бригада Д. М. Плотникова вновь захватила лидерство, выполнив норму выработки на 140 процентов.

Среди монтажных коллективов надежно удерживает переходящее Красное знамя бригада А. И. Киселева из НМУ-2 Сибметаллургомонтажа (275 процентов). Это знамя гордо реет над изотермической емкостью. Бригада лидирует и среди комсомольско-молодежных коллективов первой группы.

Очень высокие темпы набрала и постоянно удерживает уже в течение двух недель бригада Д. М. Горина из Востокхимзащиты, вдвое и более перевыполняя норму выработки. Не всегда этот коллектив возглавляет группу лидеров среди специализированных субподрядных управлений — «мешают» трубоклады Н. Т. Зенченко, но сегодня мы опять «рисует» красный флажок бригаде Д. М. Горина.

„ПОСРАМЛЕНИЕ

МЕРЫ

ПЛАТОНА⁶⁶

В заметке с таким заголовком, опубликованной в специальном выпуске 9 августа, имеются критические замечания по размещению установок для кондиционирования воздуха в помещениях ЦПУ, ЭВМ, блоков и кроссов. Изменения проекта вызваны опытом эксплуата-

ции аналогичных агрегатов. Практика показала, что кондиционирование воздуха необходимо также и в помещении магнитных накопителей ЭВМ. Поэтому в процессе авторского надзора Кемеровский филиал ГИАП выдал проектное ре-

шение по переносу одного кондиционера из помещения ЭВМ в отделение магнитных накопителей.

Ф. СКАКУН,
гл. инженер Кемеровского филиала ГИАП.

В. СЕДУХИН, прораб
Союзтеплострой.

КАПРИЗ


Вчера после нескольких дождливых дней выглянуло солнце — потеплело. Думали поработать трубоклады, но ничего не вышло. Кирпич, наконец, привезли, а раствор — нет. Это какое-то наваждение. Как будто кто специально подножки ставит.

Товарищи из Главкузбасстрой! Думается, потому так происходит, что виновник остается безнаказанным. Примите хотя бы по одному конкретному случаю соответствующие меры!

Вчера утром наш мастер Б. Рубан звонит по телефону диспетчеру растворного узла (фамилии ее не знаем, не назвалась), спрашивает: «Будет на пусковую котельную аммиака-2 раствор?».

Диспетчер ответила: «До куда доведем, там и вывалим».

Шофер, которого, видимо, «хорошо» проинструктировали на растворном узле, приехал. Однако к месту разгрузки подъезжать не стал. Не понравилась ему дорога, развернулся и укатил, как я его не уприсивал. Конечно, у нас тут пока асфальта нет, но другие же машины почему-то ходят, а эта — с долгожданым раствором ушла... Пожалуй не столько здесь виноват водитель, сколько диспетчер, давший ему ясную установку. Откуда только попадают такие безответственные люди на ответственные посты?..

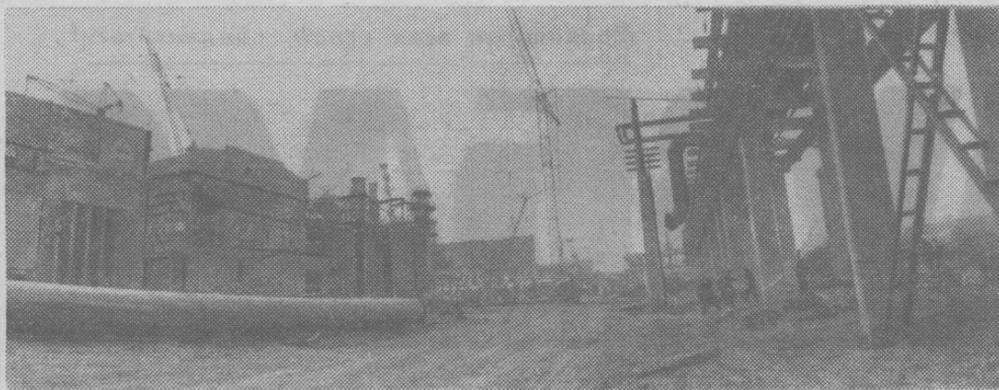

Тышина. На стройке в 8 часов вечера.

наша самодеятельность

«А Я СКАЖУ: В САДУ ГУЛЯЛА...»

Представьте себе Владимира Яковлевича Юрченко, начальника СУ-2 Кемерово-химстрой, в косыночке с горшочками и в сарафане с рюшечками. И что поет этот Юрченко старую жалобную песню о поруганной девичьей чести:

«Но не одна трава

помята,

Помята девичья краса»...

Трудно представить? И тем не менее вот, уже месяц гуляет в своем саду Юрченко, а на рапортах поет одно и то же жалобным голосом...

Дано начальнику СУ-2 задание — проложить трас-

су ЛЭП на аммиак-2. Без нее тут ни дела, ни работы. Спрашивают через неделю.

— Не могу, — говорит. — Там тополя мешают.

Дают ему задание получить разрешение у кого следует прорубить просеку.

Через неделю Юрченко высказывает предположение, что разрешение должен получить заказчик. А тополя стоят. К ЛЭП, естественно, и не приступали.

На следующей неделе Юрченко говорит, что надо кому-то похлопотать насчет топей в поссовете.

Еще через неделю на-

чальник СУ-2 сообщает, что если и вырубить тополя, то, все равно, дальше ЛЭП вести нельзя — заведующая магазином «Ореол» провода над ним протягивать не велит...

— Юрченко... У тебя совесть есть? — отечески упрекает начальника участка управляющий трестом Кемерово-химстрой И. И. Мольникас. — Ведь пока мы тебя уговариваем, выяснилось, что на ЛЭП тонну провода и 800 изоляторов украл!

На следующей неделе опять будут стыдить Юрченко, напоминать ему о совести и чести.

— Чем ты там, Юрченко, занимался? — спросят.

А он в ответ, поправив косыночку и одернув рюшечки, опять про свои несрочные тополя запоет:

А я скажу, в саду

гуляла,

Цветочки алые рвала...

Ну, и артисты у нас...

КОГО НАКАЗЫВАТЬ?

Не назвал монтажник своей фамилии, уж как я его не просил.

Задумался. А поразмыслив, к интересному, однако, выводу пришел.

По порядку... Они, четверо из бригады В. Р. Носова (КМУ-2 Сибметаллургмонтажа), несли два баллона. Один весом 80 кг, другой — 40. Несли на плечах, как до революции прадеды носили.

— Откуда, — спрашиваю, — «дровишки»?

— С «конца света», вестимо, — отвечает бригадир. — С 3026-го корпуса.

И впрямь с «конца света» — через всю площадку аммиака-2 пронесли эти тяжести. Дождь идет, грязно, скользко. А около 674 корпуса понарыли горы земли. Монтажники еле преодолели.

Кто ж такие самоотверженные, думаю? Порасспросил. Все назвали, один не назвал. Побоялся. Накажут. За то, что нес эти баллоны без носилок и других предосторожностей. Словом, за нарушение правил техники безопасности. Кто накажет? А тот, кто посылал.

Не странно ли?



ВРАГИ НЕ ПРОШЛИ!

продолжение фельетона

● Ошибка майора Пронина ● Встали стеной

● Разорванная паутина ● Кто побудил? ● Тронулся...

В прошлую пятницу в фельетоне «Враги на зеленой улице» мы рассказывали о том, как бравый майор Пронин нашел-таки загадку таинственного исчезновения подогревателя питательной воды реформинга. Со свойственной ему проницательностью прославленный сыщик предположил, что железный агрегат был похищен вовсе не в Одессе на Молдаванке, а где-то по дороге в Кемерово, на сети железных дорог.

С очередного рапорта на аммиак-2 майор, как вы помните, уходил с твердым убеждением, что платформу с подогревателем угнали на свой проклятый Запад его старые враги — зарубежные агенты, повернув железнодорожную линию в свою сторону и запугав машиниста.


Но майор ошибся. Сказались, видимо, двухмесячное недосыпание, напряженные раздумья о подогревателе и уход любимой жены к участковому Лихоманову, ночующему дома, в отличие от майора, ежедневно.

Возможно, враги и мечтали похитить подогреватель. Но у них из этого ни-

чего не вышло. Как всегда непреодолимой стеной на их пути встала общественность.

Во-первых, прочитав фельетон, забило тревогу руководство производственного объединения «Азот».

— Не позволим использовать агрегат не по назначению, — твердо сказал оно.




На сеть железных дорог был направлен опытный представитель, полетели во все концы телеграммы, включились в поиск народные контролеры и красные следопыты...

Подогреватель был обнаружен на одном из полустанков Европейской части страны. Колеса транспортного средства, на котором он был по-

гружен, подернулись паутиной, на буферах выросли ромашки.

То, что оказалось не под силу проницательному майору угрозыска, успешно осуществил его однофамилец — инженер Пронин. Нам думается, что, дай ему возможность, развяжи ему руки еще два месяца назад, подогреватель давно бы стоял на своем законном месте — на реформинге аммиака-2. Виноват майор Пронин. Разрабатывая и отвергая одну версию за другой, он скрывал тем самым инициативу два месяца подряд жаждавшего бурной деятельности инженера Пронина и две недели напрасно искавшего подогреватель в Одессе инженера Кулика. Ходят слухи, что майор Пронин, осознав свою вину, сегодня утром подал в отставку. Правда, злые языки утверждают, что знаменитого майора вообще не существует, что он, якобы, вымышленный. Но кто же тогда побудил к такой несвойственной им бурной деятельности администрацию объединения «Азот» и подлинного Пронина?!

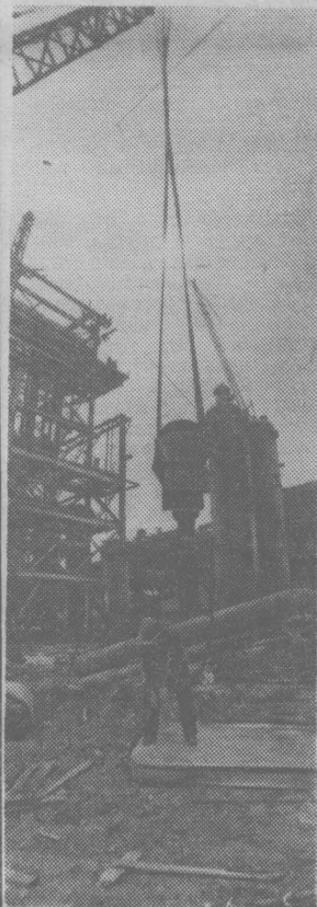

Утро.

Фотоэтиюд И. Грозного.

Ответственный за выпуск
А. ЗАЙЦЕВ.

Наш адрес:
ул. Ногоянская, 3
тел. 6-62 37,
6-67-46, 6-02-00